


大山崎町全図

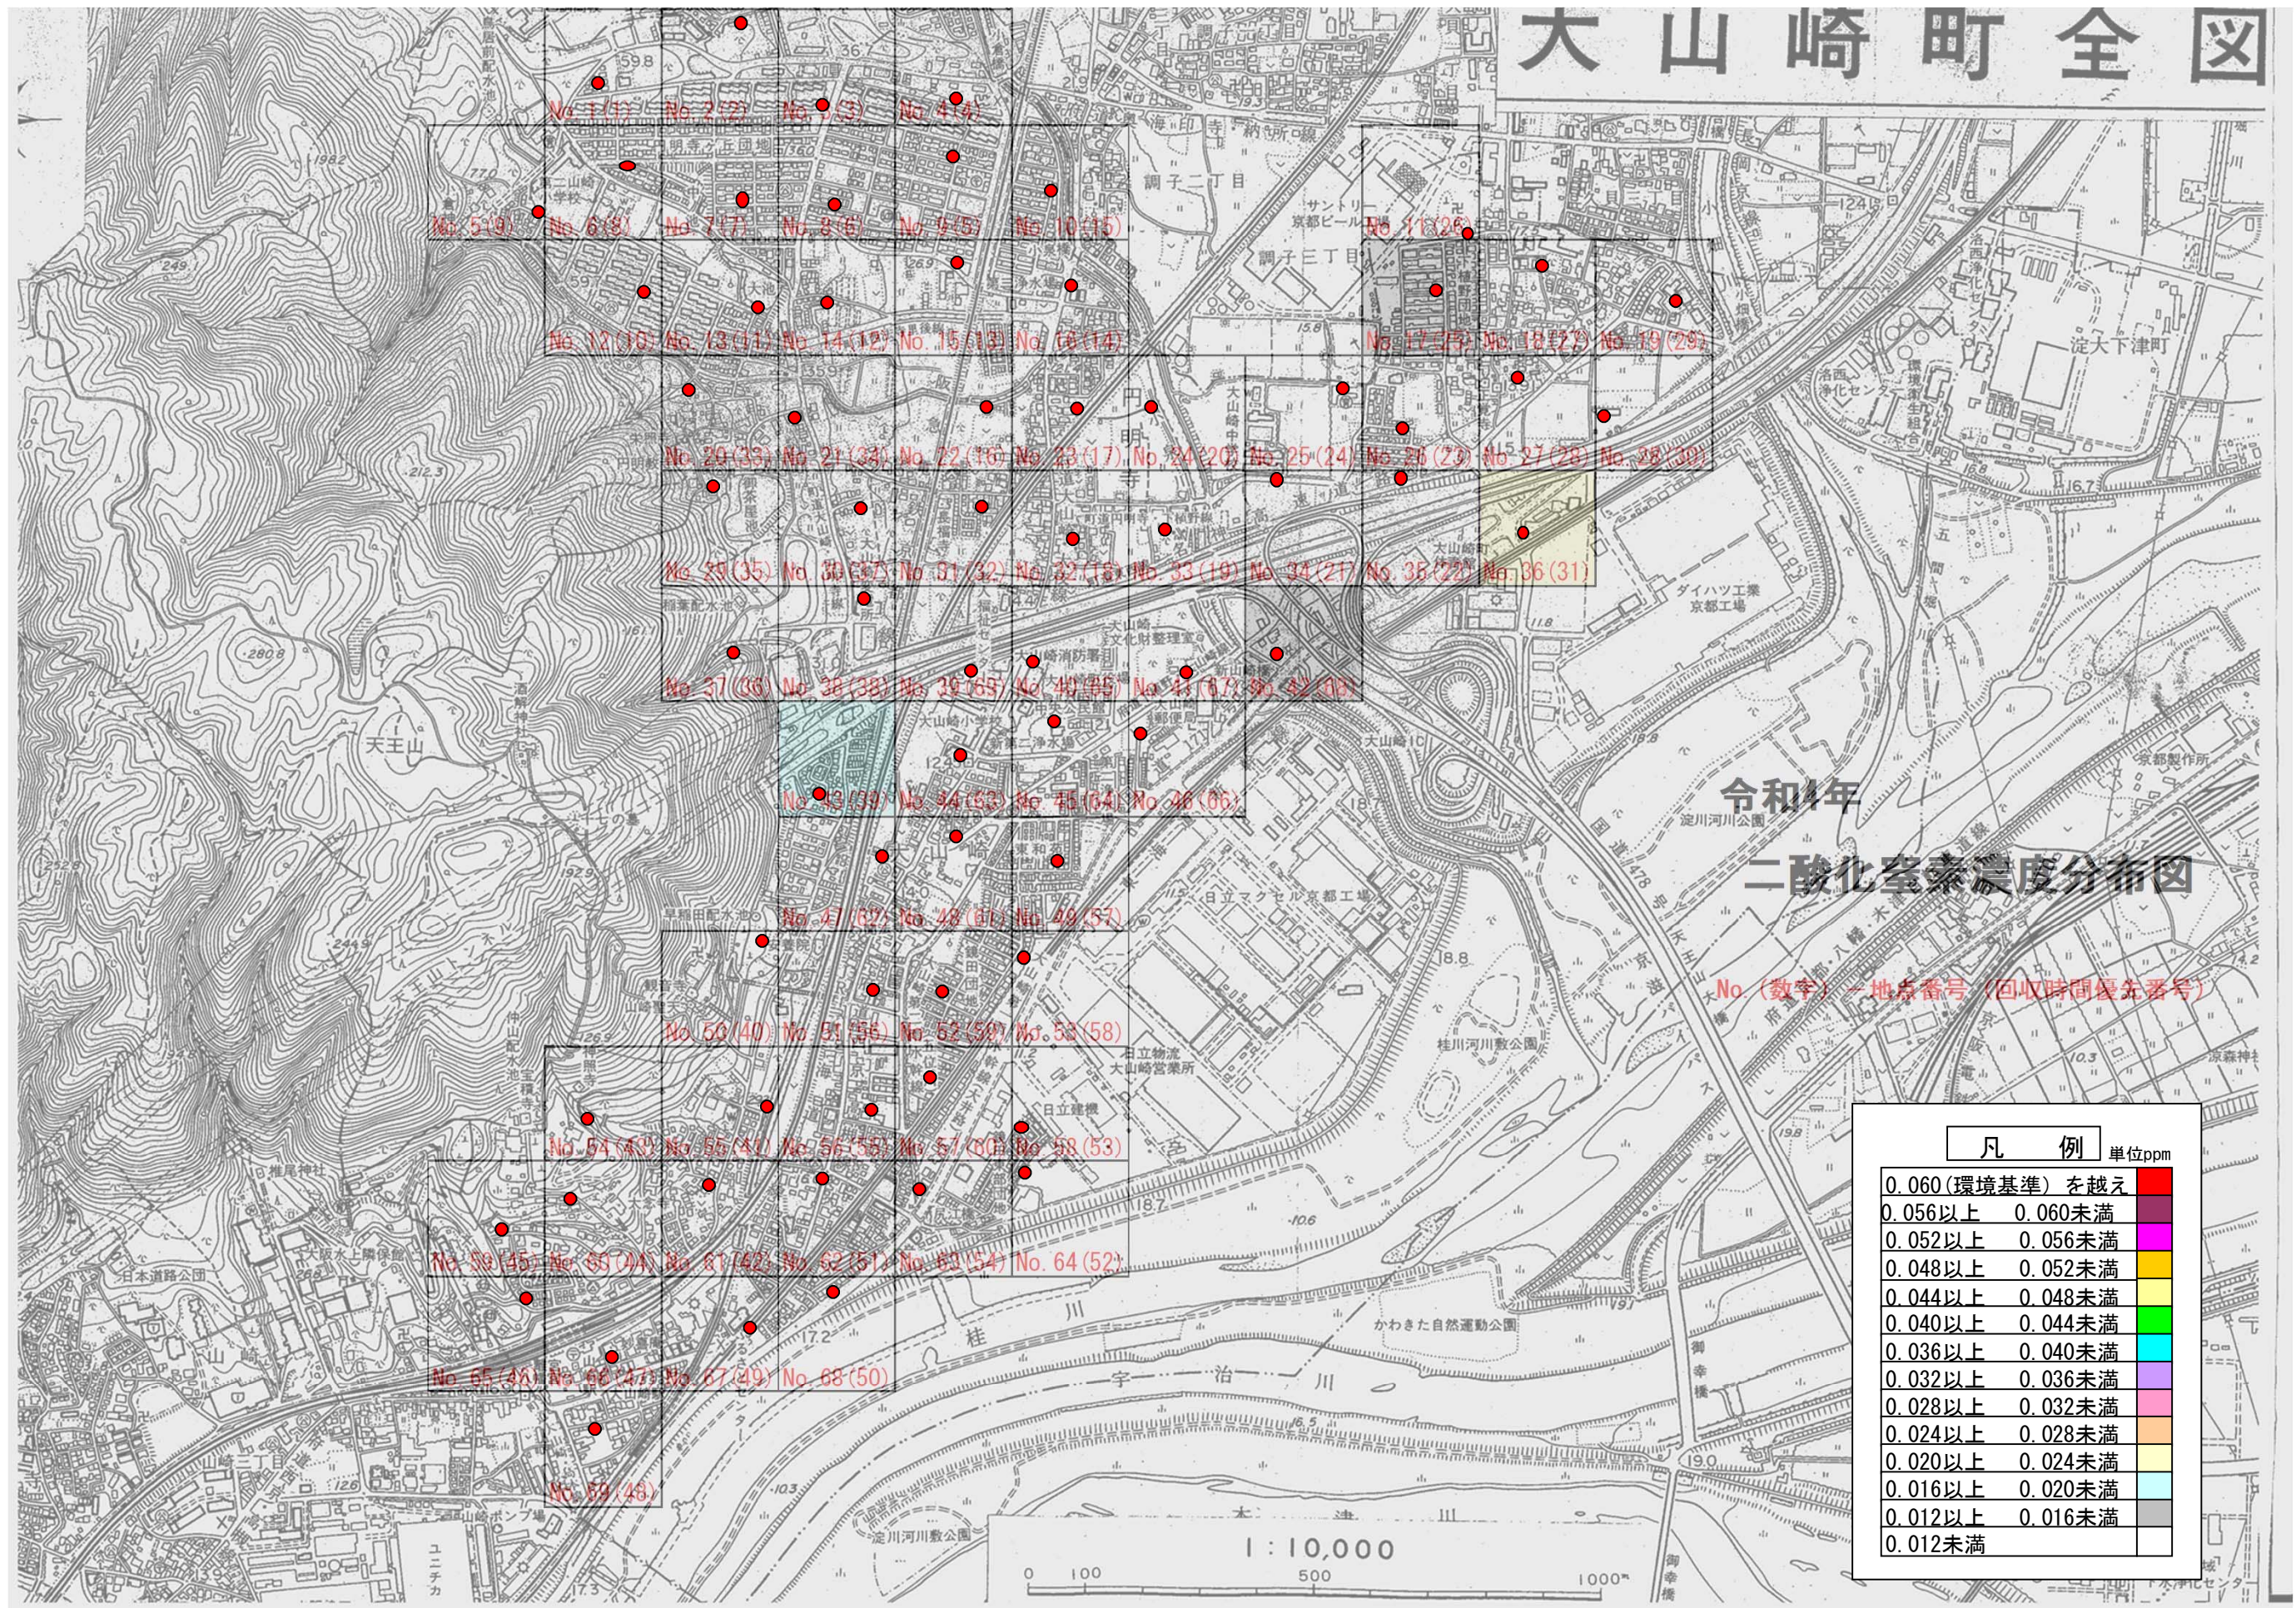

令和4年
二酸化窒素濃度分布図

No. (数字) - 地点番号 (回収時間優先番号)

凡例		単位ppm
0.060 (環境基準) を越え		0.060以上
0.056以上	0.060未満	0.056以上 0.060未満
0.052以上	0.056未満	0.052以上 0.056未満
0.048以上	0.052未満	0.048以上 0.052未満
0.044以上	0.048未満	0.044以上 0.048未満
0.040以上	0.044未満	0.040以上 0.044未満
0.036以上	0.040未満	0.036以上 0.040未満
0.032以上	0.036未満	0.032以上 0.036未満
0.028以上	0.032未満	0.028以上 0.032未満
0.024以上	0.028未満	0.024以上 0.028未満
0.020以上	0.024未満	0.020以上 0.024未満
0.016以上	0.020未満	0.016以上 0.020未満
0.012以上	0.016未満	0.012以上 0.016未満
0.012未満		0.012未満